


DILIGENCIA:  
 Para hacer constar que este documento ha sido aprobado definitivamente por la C.P.U. en sesión celebrada el día 24 de Junio de 1993, habiendo cumplido todos los trámites reglamentarios.




EL SECRETARIO DE LA COMISION REGULADORA  
*[Signature]*

**LEYENDA**

- TODOS LOS DIAMETROS SON DE 63 mm. EXCEPTO LOS INDICADOS EN EL PLANO, QUE SON DE 125 mm.
- CONDUCCION
  - ARQUETA DE REGISTRO
  - - - LIMITE DE CASCO URBANO
  - - - LIMITE DEL SAU-1
  - - - LIMITE DEL CLUB DE AMIGOS DE PARRILLAS

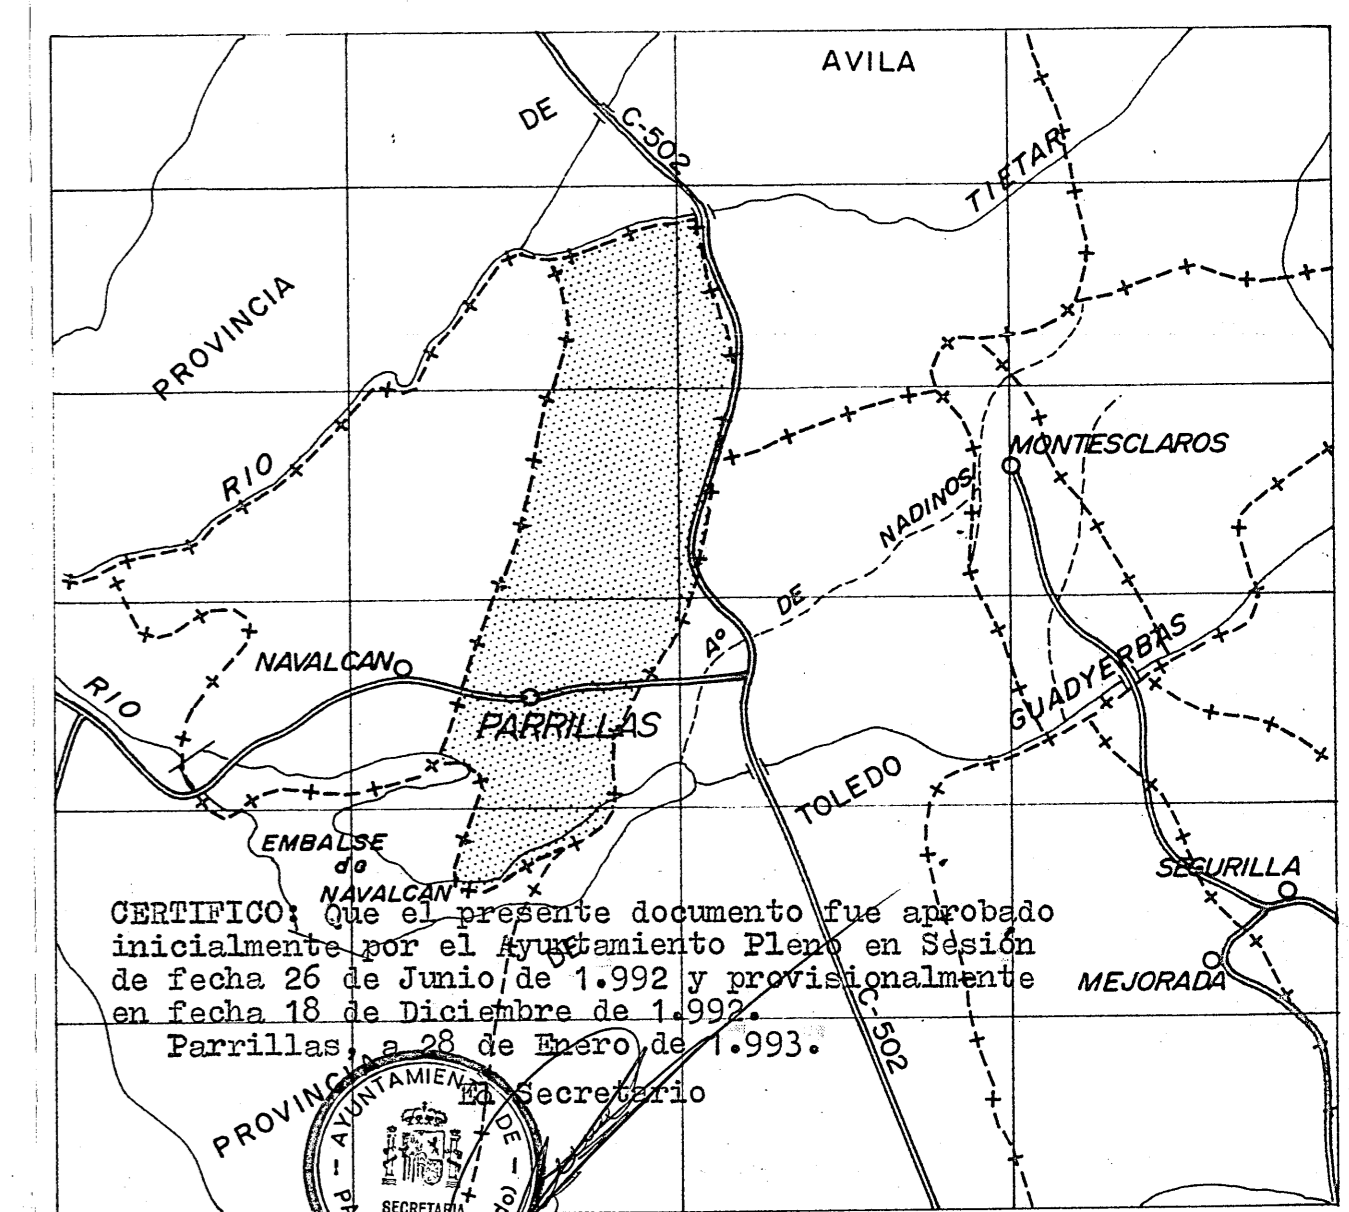

CERTIFICADO: que el presente documento fue aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno, en Sesión de fecha 26 de Junio de 1992 y provisionalmente en fecha 18 de Diciembre de 1992.  
 Parrillas, a 28 de Enero de 1993.  
 Secretario

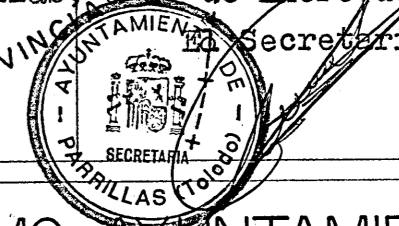

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PARRILLAS

ESTUDIO DE PROYECTOS JESUS MATA  
ALBERTO GUTIERREZ  
MANUEL DE LA FUERTA

NORMAS SUBSIDIARIAS MUNICIPALES  
 DE PARRILLAS - PROVINCIA DE TOLEDO

|                       |                 |             |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| título del plano      |                 | <b>1</b>    |
| RED DE ABASTECIMIENTO |                 |             |
| escalas 1:2.500       | fecha           | nº de plano |
|                       | SEPTIEMBRE 1990 | <b>6</b>    |
| la comisión municipal |                 |             |